

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TERV

**a 8380 Hévíz, Kölcsey utcai rendezvénytéren tartandó
városi rendezvényekhez**



Készítette: Oroszi Mihály tűzvédelmi mérnök
Azonosító: OM250701.5BT
Készült: PDF-A digitális példányban
Tartalmaz: 45 számozott oldalt

Hévíz, 2025. augusztus

TÜZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TERV
a 8380 Hévíz, Kölcsey utcai rendezvénytéren tartandó városi rendezvényekhez

Tartalom

1	Nyilatkozat.....	3
2	Bevezetés.....	4
3	A biztonsági terv alap információi	4
4	A rendezvény helyszíne	6
4.1	Megközelítés normál helyzetben.....	6
4.2	Megközelítés vészhelyzetben	9
5	A rendezvény látogatottsága	10
6	Infrastruktúra ismertetés	11
7	Biztonságtechnikai infrastruktúra	12
8	A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége	12
8.1	A rendezvény felelős szervezője	12
8.2	Biztonsági és tűzvédelmi felelős (összekötő személy)	12
8.3	A biztonsági személyzet feladata	13
8.4	Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet).....	13
9	A rendezvényen résztvevők tevékenysége.....	13
9.1	Valamennyi közreműködőtől elvárt magatartás.....	13
9.2	Fellépők.....	13
9.3	A rendezvény területére tilos bevenni.....	14
10	A rendezvény általános tűzvédelmi szabályai	15
10.1	Propánbután gázpalack alkalmazása	16
11	A rendezvény egészségügyi biztosításának módja	17
12	Köztisztaság, higiénia	17
13	A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén	19
14	Teendők tűz- és káresemény esetén.....	20
14.1	Tűz jelzésének módja.....	20
14.2	A rendezvényterület kiürítésének esetei	20
14.3	Tűzcsapok	21
14.4	Gázpalackok felhasználási helyei	22
14.5	Tűzoltó készülékek készenléti helyei.....	22
14.6	A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők.....	23
14.7	Tartalék energiaellátás áramszünet esetén.....	23
14.8	A rendezvényterület elhagyásának módja	23
14.9	Kiürítési útvonalak.....	24
14.10	Eljárás a kiürítés elrendelése esetén.....	25
15	Intézkedési terv viharos időjárás esetén	26
15.1	Veszélyességi szintek meghatározása	26
15.2	Időjárási elemek és riasztási fokozataik	27
15.3	A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése	28
15.4	Feladatok rendkívüli időjárási helyzet esetén	28
15.5	Mentési útvonalak kijelölése és jelzése	29
15.6	Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén	30
16	Egyéb nem várt események.....	31
16.1	Kidőlt fa okoz balesetet	31
16.2	Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata	31
16.3	Bombariadó esetén teendő feladatok.....	31
16.4	A látogatók tájékoztatása egyéb nem várt esemény esetében	32
17	Jóváhagyó és elrendelő rész	32
Melléklet.....		33
18	Kiürítés igazolása.....	33
18.1	Színpad	34
18.2	Vendéglátó egységek.....	36
18.3	Kézművesek	38
19	Iratminták	40
19.1	Tűzvédelmi oktatáshoz iratminta.....	40
19.2	Gázpalackok alkalmazási helyei	42
19.3	Tűzoltó készülék nyilvántartás	43
20	Programok.....	44
20.1	miénk lett a TÉR	44
20.2	Jazz a tónál	44
20.3	FUN & FIZZ	45
20.4	RIZLINGPLACC fesztivál	45

1 Nyilatkozat

Készült

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.),
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ),
- és a kapcsolódó egyéb tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, tűzvédelmi és egyéb műszaki irányelvek alapján.

Az eljárás lefolytatásakor hatályos OTSZ előírásainak és a vonatkozó TvMI 10.3:2022.06.13. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltaknak alapján készült. Fenti szabályozók előírásaitól eltérés nem vált szükségessé.

A tűzvédelmi dokumentációban bármilyen módosítást, javítást csak annak készítője tehet. Másolatot készíteni, annak adatait felhasználni csak a készítő tudtával és engedélyével szabad.

Hévíz, 2025. augusztus




Oroszi Mihály

tűzvédelmi mérnök
okleveles védelmi igazgatási vezető
építésügyi tűzvédelmi tervező

2 Bevezetés

A biztonsági terv célja

A 8380 Hévíz, Kölcsey utcai rendezvénytér területén tartott rendszeres zenés, táncos illetve a Deák F. téren és a Gróf Festetics György téren tartott szabadtéri rendezvények biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi, egészségügyi biztosítási előírások, valamint tűz és egyéb káresemény esetén szükséges cselekvési rend meghatározása.

A biztonsági terv időbeni, területi és személyi hatálya

A Biztonsági Terv a kiadása napján, lép hatályba visszavonásig érvényes.

A Biztonsági Tervet a Városi rendezvényeken és az ott folytatandó tevékenységekre kell alkalmazni.

A Biztonsági Terv hatálya kiterjed a rendezvények szervezésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi személyre, és a rendezvények látogatóira.

3 A biztonsági terv alap információi

A rendezvény megnevezése: Hévíz városi rendezvények

Rendezvény rendeltetése, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése

Zenei szolgáltatás, koncertek, vendéglátó egységek, helyi termelők, kézműves vásár stb.

A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja

Alkalmi rendezvény 6 alkalommal

- miénk lett a TÉR 2025. július 18. – 20.
- Jazz a tónál 2025. július 31., augusztus 7., augusztus 28.
- FUN & FIZZ 2025. augusztus 8 – 10.
- RIZLINGPLACC fesztivál 2025. augusztus 16 – 20.

A rendezvény helyszínéről szolgáló ingatlan címe, alapterülete

Ingatlan címe: 8380 Hévíz, Kölcsey utcai rendezvénytér. A rendezvénytér és a környező terek területe hozzávetőlegesen 5.300 m², melyből a tömegkoncentrációval érintett terület (rendezvényterület): 2.400 m². A terület további részei kiegészítő infrastruktúra területek.

A rendezvény befogadóképessége

Várhatóan 1000 fő feletti rendezvények: miénk lett a TÉR, Fun&Fizz, RIZLINGPLACC fesztivál

Mivel a zenés-táncos rendezvényelemeknek sem a területe, sem a résztvevők létszáma nem haladja meg az OTSZ 4. §. 72. pontban meghatározott 10 000 főt, vagy a 20 000 m²-t, ezért a rendezvények nem tekintendők kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvénynek.

A rendezvény együttes legnagyobb befogadóképessége: 1.100 fő. Ettől a létszámtól eltérni csak negatív irányban lehet!

Várhatóan 1000 fő alatti rendezvény: Jazz a tónál

Rendezvény szervező neve, székhelye

Név: HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5.
Adószám: 28999717-2-20
Képviselő: Halász Éva ügyvezető
Kapcsolattartó: Halász Éva
Telefonszáma: [REDACTED]
Email címe: [REDACTED]

A rendezvény ideje alatt és a rendezvény területén Halász Éva ügyvezető a felelős döntéshozó. Távolléte esetén Szabó Diána a felelős rendezvényszervezői minőségét elfogadja.

Felelős rendezvényszervező

Neve: Halász Éva
Elérhetősége: [REDACTED]
Neve: Szabó Diána
Elérhetősége: [REDACTED]

Biztonsági és tűzvédelmi felelős

Neve: Peresztegi Zsolt
Elérhetősége: [REDACTED]

A rendezvény biztosításában közreműködő szervezet

Név: Domján Miklós János e.v.
Székhely: 8921 Zalaszentlőrinc, Arany J. u. 18.
Adószám: 57531250-1-40
Cégjegyzékszám: 56169027

Összekötő személy:

Neve: Domján Miklós János
Elérhetősége: [REDACTED]

Egészségügyi biztosítás

Név: Fortuna et Sana Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Honvéd u. 54.
Adószám: 14236127-1-20

Összekötő személy:

Neve: Csoba Attiláné Dr. Dudás Margit
Elérhetősége: [REDACTED]

A biztonsági terv készítője

Neve: Oroszi Mihály
Elérhetősége: [REDACTED]


4 A rendezvény helyszíne

A rendezvénynek helyet adó ingatlanokat bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.

4.1 Megközelítés normál helyzetben

A rendezvény helyszíne Hévíz település belterületén található. A megközelítés nagyobb forgalom esetén is viszonylag könnyed. A közönség egy része várhatóan gyalog érkezik majd. A gépjármű és gyalogos forgalmat a rendezvény biztonsági szolgálata a rendezvény teljes időtartama alatt felügyeli és segíti.

A rendezvény helyszínei

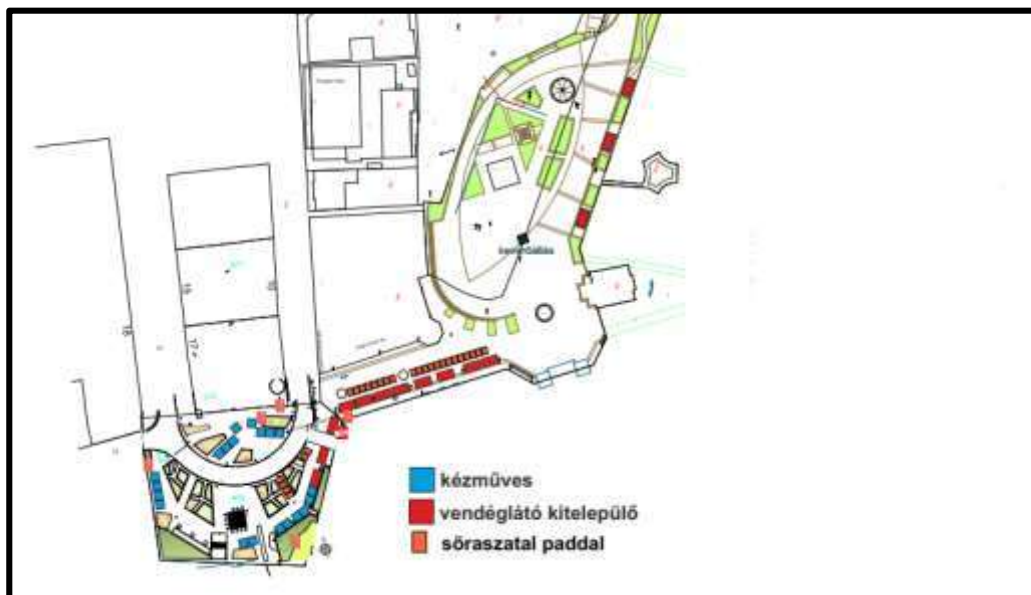

Terület felosztási egységei


A terület legfontosabb egységei funkciók tekintetében és az ott egyidejűleg tartózkodó vendégek jelenléte alapján veszélyesség szerint kerülnek meghatározásra.

A Nagyszínpad veszélyeztetett területeire kiürítésszámítás készült. Maga a rendezvény nem kerül tűzszakaszolásra, illetőleg a rendezvény egyes helyszínei sem, mivel szabadtéri rendezvényen a tűzszakasz, illetőleg a tűszakasz határ nem definiálható. A rendezvényen felállított színpadok és egyéb installációk nem épületek és nem is szabadtéri tárolási egységek, így a tűztávolság sem értelmezhető.

A megkülönböztethetőség és az egyszerűbb eligazodás érdekében főbb helyszínenként szekciókra osztjuk az egyes területrészeket, melyek alapján az alábbi területeket jelöljük meg:

- Nagyszínpad
- Vendéglátó egységek (a Rizlingplacc idején kiegészül az árkád alatti a Late Night színpaddal)
- Kézműves vásár

Nagyszínpad:

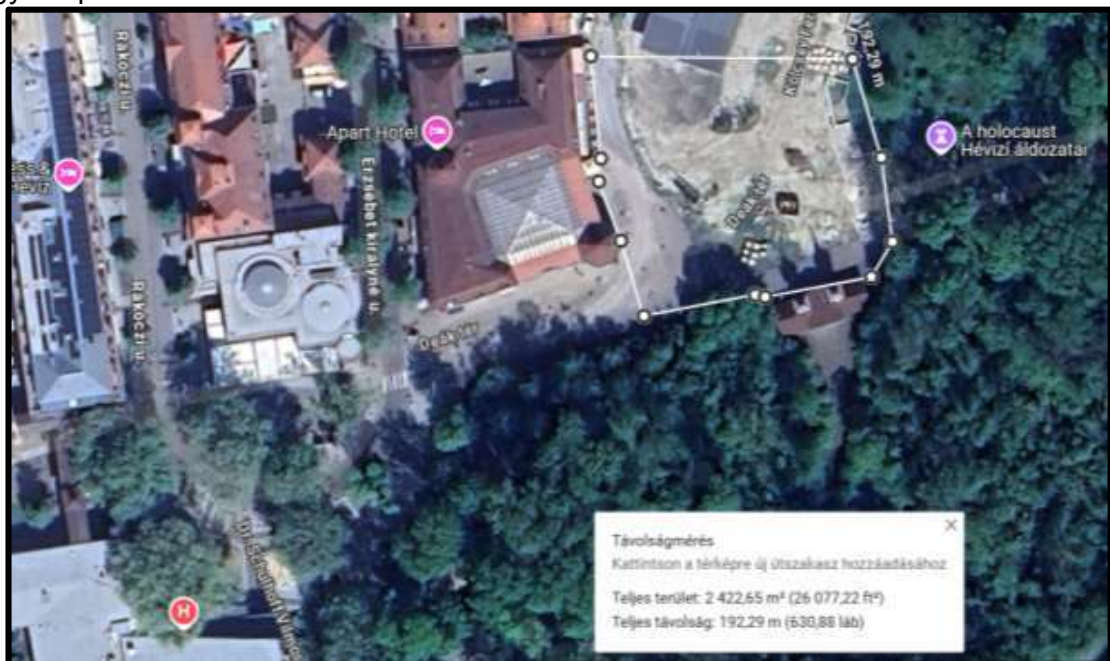

Vendéglátó egységek:



Kézműves vásár:



Térkép


Az esemény megszervezése során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre.

- Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal, áramtalanítási lehetőségekkel, tűzoltó készülékek elhelyezésével, az oltóvíz források feltüntetésével, és az egyéb tűzoltási és tűzvédelmi eszközök és berendezések elhelyezésének megjelölésével.
- PB palackok felhasználási helyeire vonatkozó térkép.
- Az illemhelyek térképe.

4.2 Megközelítés vészhelyzetben

A vészhelyzeti gépjárművel való megközelítés irányai megegyeznek a normál helyzetben használható megközelítési útvonalakkal. Vonulás esetén a biztonsági személyzet elsőbbségi vagy kizárólagos felvonulási utat biztosít a mentésben, vagy katasztrófa-elhárításban résztvevők számára.

A teljes rendezvény közterületen megközelíthető tűzoltó gépjárművekkel, a bejutás minden mentésben résztvevő jármű részére akadálymentes. A rendezvény területén belül legalább 2,5 m széles közlekedési útvonalak kerülnek kialakításra. Parkolás a gépjárművekkel a felvonulási utakon tilos, melyet a biztonsági szolgálat felügyel.

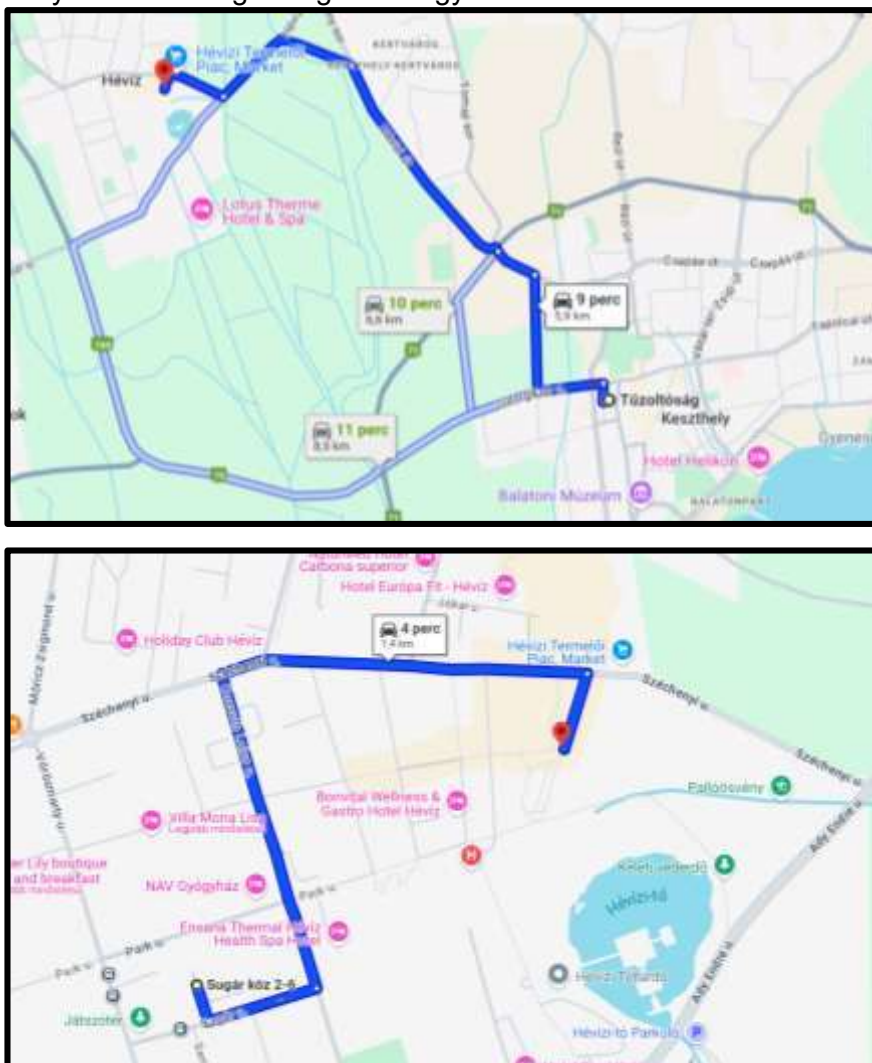

Vonulás esetén a mentő, tűzoltó egységeknek tájékoztatást nyújt a rendezvény biztonsági vezetője.

Az utakon vészhelyzetben nagyszámú, tömegesen menekülő emberre lehet számítani, így fokozott óvatossággal kell megközelíteni a helyszínt.

A rendezvény helyszíne beavatkozás-taktikai szempontból három fő szekcióra tagolható:

- Nagyszínpad
- Vendéglátó egységek (a Rizlingplacc idején kiegészül az árkád alatti a Late Night színpaddal)
- Kézműves vásár

Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló területen a 2,5 m széles szilárd burkolatú útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre.

5 A rendezvény látogatottsága

Várható nézőszámok időszakos felosztásban

A nyitást követően folyamatos a látogatók érkezése. Tapasztalatok alapján a kora esti órákban a színpadi műsorok előtt van egy intenzív látogatói időszak.

A vendégek jelentős része a rendezvény zárását követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvényterület elhagyásának tekintetében.

A felelős rendezvényszervező nyilatkozata alapján a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők száma 1100 fő.

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

Demográfia adottságok

A rendezvényre nemre és egészségi állapotra tekintet nélkül minden korosztály érkezik. Jellemzően önállóan menekülni képes személyek részvétele várható, de jelen lehetnek cselekvésükben és mozgásukban korlátozott személyek is, akikre a biztonsági szolgálat kiemelt figyelmet fordít egy esetleges kiürítés, menekítés során.

Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések

A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a programokon való részvétel biztosított.

Belépés a rendezvényre

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott. Amennyiben a rendezvény területén oly mértékben növekedne meg a látogatói létszám, hogy az meghaladja a befogadóképességet, úgy a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat korlátozza a beengedést, szükség esetén a hivatalos szervek, hatóságok segítségét kéri.

Járművek be- és kihajtása

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A rendezvény ideje alatt a területen csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak. Engedélyt előzetesen igényelni kell. Gépjárművel az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni.

A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A környezet védelmének érdekében a rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás.

A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése miatt a rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani.

A rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) a gépjármű használója köteles feltüntetni a gépkocsi rendszámát és a sofőr mobiltelefonos elérhetőségét. A rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására.

Amennyiben egy gépjármű engedélyezett meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők munkáját zavarva tartózkodik a rendezvény területén a rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), a rendezvény szervezője jogosult ezen gépjárművet a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének költségére történő azonnali elszállítására, a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének haladéktalan értesítése az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett.

Eltávozás a rendezvényről

A közönség várhatóan gyalogosan hagyja el nagy létszámban a helyszínt. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak.

Eltávozás veszélyhelyzetben

A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője rendeli el.

A végrehajtás során figyelembevételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra.


Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni.

6 Infrastruktúra ismertetés

Rendezvény energia ellátása

A helyszín rendelkezik alap energiaellátással, mely a teljes rendezvény üzemeltetéséhez elegendő. A rendezvény vészhangosítása, színpadi hangosítása erről történik.

A terület tűzvédelmi főkapcsolója a kék körrel jelölt kapcsolószekrénynél található.

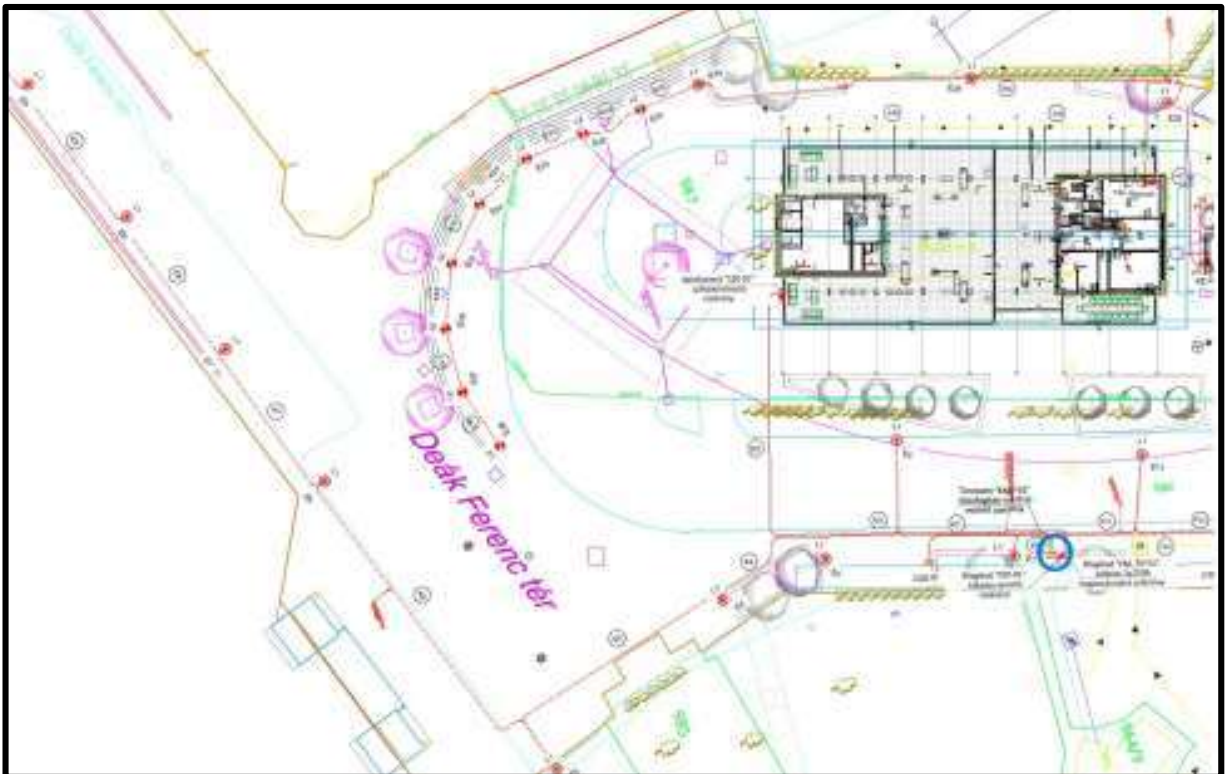

Szakaszolási lehetőségek

A kiépítés alapján egyes rendszerek, szakaszok önállóan is leválaszthatóak és feszültség mentesíthetőek.

7 Biztonságtechnikai infrastruktúra

A rendezvényen élőerős dolgozói személyzet a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden megkezdett 200 fő résztvevőnként 1 fő, a rendezvényszervező által kinevezett biztonsági személy kerül vezénylésre, összesen 12 fő.

A rendezvény szervezője minden helyszínre delegál döntésképes, az adott helyzetet önállóan értékelni képes, a jelen dokumentumot ismerő, kioktatott személyzetet.

A közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről ideiglenesen telepített mobil kerítés és terelő elemek gondoskodnak.

A biztonsági személyzet tagja köteles ismerni:

- a rendezvény elrendezési tervét,
- a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
- a menekülési útvonalakat,
- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.

Legyen képes:

- a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
- a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.

Kísérje figyelemmel:

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,
- a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
- a tűzcsapok megközelíthetőségét,
- a rendezvény résztvevőire meghatározott biztonsági és tűzvédelmi előírások megtartását.

8 A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége

Veszélyhelyzet és kiürítés esetén a feladataikat a [14.](#) és [15.](#) fejezet tartalmazza

8.1 A rendezvény felelős szervezője

- Megszervezi a rendezvény biztosítását, elkészíti a rendezvény biztonsági tervét, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról.
- Intézkedik a meteorológiai előrejelzés, a riasztási rendszer figyeléséről, a jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról.
- Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó intézkedések bevezetéséről.
- Elrendeli a rendezvény felfüggesztését, a területen tartózkodók riasztását, a terület kiürítését.

8.2 Biztonsági és tűzvédelmi felelős (összekötő személy)

- Közreműködik a biztonsági terv elkészítésében.
- A rendezvény ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit.

8.3 A biztonsági személyzet feladata

A biztonsági személyzet feladata:

- a szervezők munkájának biztosítása, segítése,
- rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése,
- területek lezárása, a közönség mozgásának irányítása
- talált tárgyak kezelése,
- útbaigazítás, tájékoztatás,
- a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a szervező igényének megfelelően arról a vezetők útján rendszeres tájékoztatás nyújtása,
- a vendégek ott tartózkodása elől lezárt területekre történő behatolás megakadályozása,
- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,
- a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abbahagyására,
- szemmel láthatóan veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása, szükség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.
- szükség esetén, a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi biztonságának megóvása.

Amennyiben a rendezvényre látogatók létszáma meghaladja a becsült/tervezett létszámot, gondoskodni szükséges arról, hogy a biztonsági szolgálat a szerződésben vállalt feladatait a megnövekedett létszámnak megfelelően is maradéktalanul biztosítsa.

8.4 Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet)

A rendezvény megkezdése előtt minden nap ellenőrzik:

- a kiürítést segítő biztonsági jeleket,
- a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét,
- a rendezvényen készenlétben tartott tűzoltó készülékeket,
- a gázpalackokat,
- a menekülésre számításba vett útvonalak minimum 2,5 méteres szabad szélességét.

9 A rendezvényen résztvevők tevékenysége

9.1 Valamennyi közreműködőtől elvárt magatartás

Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat.

Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat. Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.

A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági személyzet tagjának.

A Backstage-ben csak a fellépők, a rendezvény lebonyolításában résztvevő, a rendezvény felelős szervezője által kijelölt szervezők, a biztonsági személyzet tagjai tartózkodhatnak.

Az itt tartózkodó személyeknek (a fellépők és a technikai személyzetük kivételével) rendelkezniük kell ellenőrizhető és az adott rendezvényre vonatkozó tűz- és munkavédelmi oktatással.

9.2 Fellépők

Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat. Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.

9.3 A rendezvény területére tilos bevinni

A rendezvény területére tilos bevinni:

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
 - az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá
 - a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittyá, csúzli)
 - a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer),
 - a láncsal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
 - az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray),
 - az olyan eszköz, amely az utánpótlás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánpótlás),
 - az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),
 - az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek)
- lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
- pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószeret,
- gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékalalék, benzin, stb.),
- kábító- vagy kábító hatású szeret.

10 A rendezvény általános tűzvédelmi szabályai

Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvényhelyszínek stb. közt megtartandó minimális tűztávolság, ezért az egyes szekciók között legalább 2,5 m távolságot tartunk.

A „tűztávolság” megtartása alapvetően a kiépített és kijelölt közlekedési és menekülési útvonalakkal megoldott. Az egyes vendéglátó egységek legfeljebb 30,0 m hosszúságú blokk vagy hálószerű kialakításúak. Ezen jellegű építmények tekintetében tűzterjedés elleni védelem csak a blokkosított egységek közt oldható meg, arra vonatkozóan számítás nem indokolt, nem készül.

A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után, 1 db 34 A oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpadok alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A Nagyszínpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 1-3 méter távolságban kordont kell alkalmazni.

Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai eszközöket szabad üzemeltetni. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a színpadfelépítmény földtől mért magassága + 10m).

A rendezvény installációinak, sátrainak, egyéb berendezési tárgyainak telepítésekor, a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon kell hagyni!

Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter széles területet kell biztosítani a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedéséhez.

A menekülésre számításban vett útvonalon a biztosított szélesség nem lehet kisebb 2,5 méternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem lehet lezárni asztallal, székekkel, egyéb tárggyal.

A terület kiürítése és az ott keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ foglaltaknak megfelelő biztonsági jelekkel kell jelölni.

A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások kell szerelni. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági megfelelésről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilatkozatot” kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) végezheti.

A kitelepülő vendéglátó és kereskedelmi egységeknek rendelkezniük kell érvényes Villamos Biztonsági Felülvizsgálattal. A minősítő iratban esetlegesen szereplő hiányosságok javítása nélkül üzemeltetni tilos!

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

- a széksorok között haladva a 15 métert,
- valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter,

10.1 Propánbután gázpalack alkalmazása

A vendéglátó egységekben használatos PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása kötelező, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.



gáz nyomásszabályzó biztonsági szeleppel és nyomásmérővel



PB gázpalack 5 kg újratölthető biztonsági szelepes

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben a PB palackok sorba kötése TILOS!

Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén csökkenti a biztonságot, ezért TILOS!. A kiürült PB-gáz palackokat a szabadtéri rendezvény területéről javasolt minél előbb elszállítani, ezzel is csökkentve a veszélyt. Egy üres palack veszélyesség szempontjából megegyezik a teli palackkal. Ennek megfelelően a palackcseréket úgy célszerű megoldani, hogy a lecserélt palackokat a cserét követően haladéktalanul, szervezett módon el kell szállítani a rendezvény helyszínéről.

11 A rendezvény egészségügyi biztosításának módja

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11. § (5) bekezdés szerint:

A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek – ide nem értve a gyalogórséget – kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.

1000–5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

A fentiekre tekintettel a szervező rendezvényekre 1 esetkocsi helyszínen tartózkodását rendelte meg

A rendezvény ideje alatt lehetséges egészségügyi veszélyek:

- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás balesetből eredően
- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapterettségéből eredően
- hirtelen bekövetkező egészségkárosodás szabálysértés, bűncselekmény, magatartási és látogatási szabályok be nem tartásából eredően.

A segítségnyújtásra kényszerültet, ill. a vendégekre magatartásával veszélyes elkövetőt el kell különíteni a tömegtől (amennyiben állapota a mozgíthatóságot engedi), az illetékes hatóságot (amennyiben a hatóság személyesen is képviselteti magát a rendezvényen, úgy a képviselőjét) haladéktalanul értesíteni kell. A sérültet a szerződött szolgáltató a helyszínen ellátja, sürgős esetben a Keszthelyi Kórházba szállítja.

Az esetleges bekövetkező események jellegének megfelelően szükséges lehet a 112 értesítése is.

Erről a szervező képviselői döntenek az adott helyzetnek megfelelően. A szervezők ilyen értelmű kioktatását el kell végezni!


12 Köztisztaság, higiénia

A rendezvény területén keletkezett hulladék a kihelyezett állandó és a rendezvény miatt kialakított hulladékgyűjtőkbe helyezhető.

A rendezvény területén található nyilvános WC-k folyamatosan nyitva tartanak, és azokat üzemeltetőjük takarítja.

	férfi	női	piszoár	akadálymentes		férfi	női
Fontana	2	2	2		Corner Grill	1	1
Rózsakert	1	1	2	1	Sissy Kávézó	1	1
Erdei WC	2	3	3	1	Parasztudvar	1	1
Nagyparkoló WC	2	4	3		Sörsarok	1	1
Tourinform		1			5Büfé	1	1
Faló Büfé	1	1			Vonyarci borozó	1	1
Rizling Placc Borozó	1	1			Hunguest Hotel Panorama	3	3
Eiskaffe	1	1			Toi-toi bérlés 4 db női wc-re		4
Lacikonyha	1	1					
Összesen:	20	28	10	2			
PLUSZ: Deák tér - kizárólag EÜ kiskönyvesek	1	1					

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TERV
a 8380 Hévíz, Kölcsey utcai rendezvénytéren tartandó városi rendezvényekhez

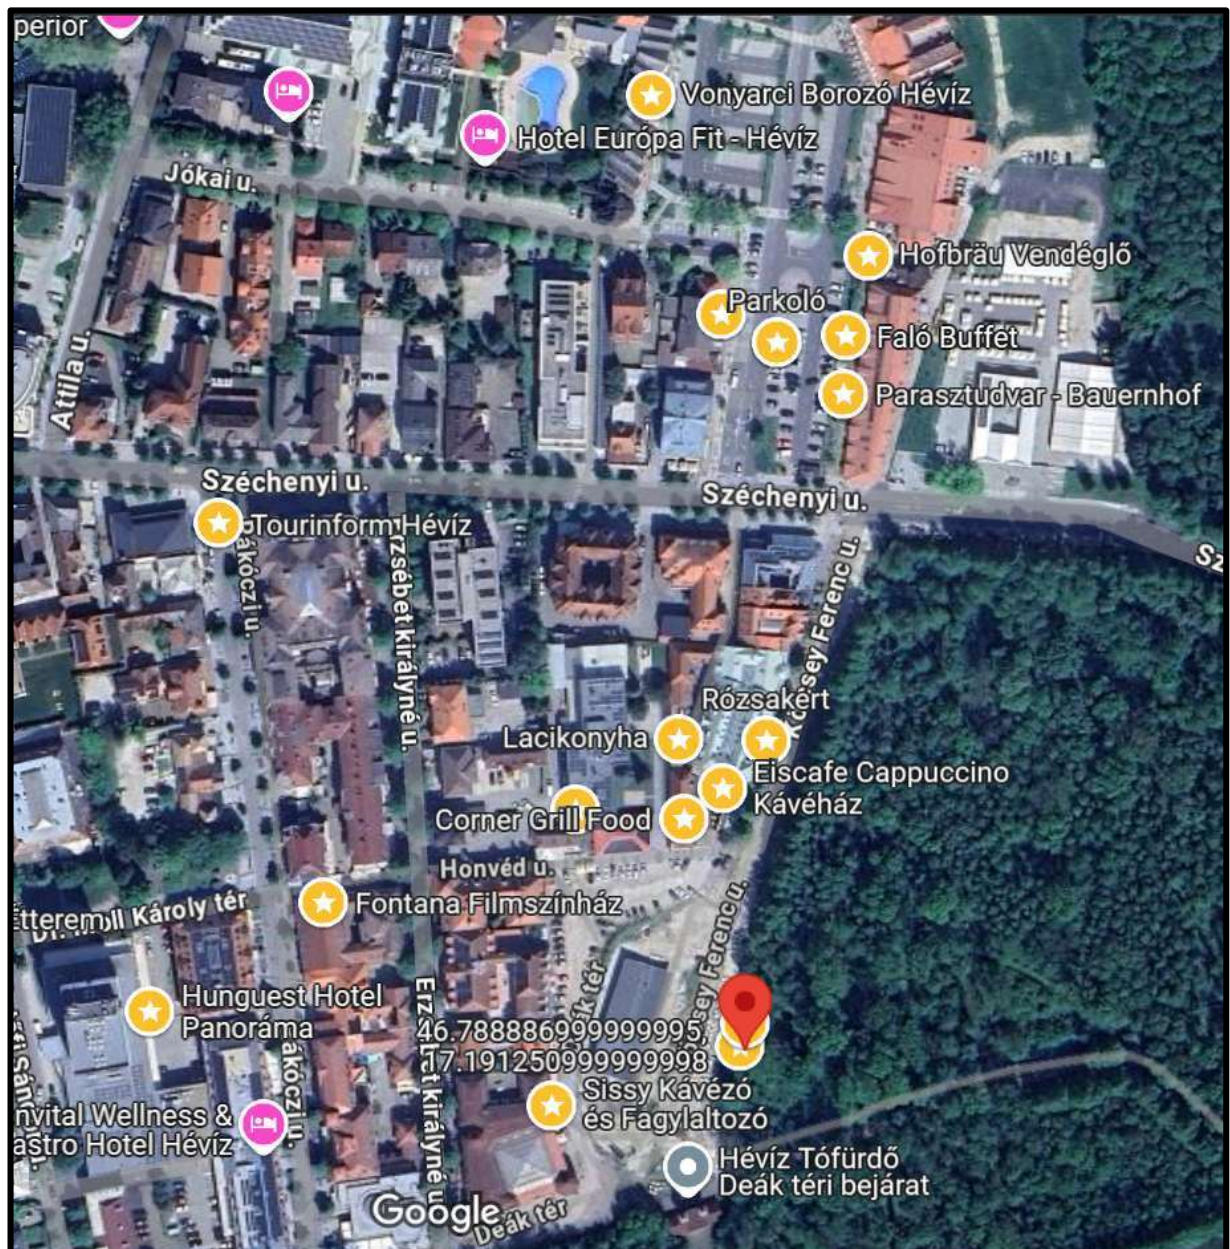

13 A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén

A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energiaellátás legalább 30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt tart készenlétben.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos hálózattól független hangosító eszközről (megafon), melyet a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmaz.

A tápfeszültség-ellátást végző elemek működőképességéről a rendezvény megkezdése előtt meggyőződik, tartalék elemeket tart készenlétben.

A biztonsági személyzetet a megafon használatáról kioktatja.

A kézi hangosító berendezést a szervező a keverőállás pultjában tartja készenlétben.

14 Teendők tűz- és káresemény esetén

14.1 Tűz jelzésének módja

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, az haladéktalanul köteles értesíteni tűzoltóságot, és a rendezvény szervezőjét vagy a biztonsági szolgálatot. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről, és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata:

- jelzi a riadó tényét
- jelzi a riadó helyét és okát
- értesíti a Tűzoltóságot

Keszthely Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 15.

112 / 105

A bejelentés tartalmazza:

- az esemény pontos helyét,
- mi történt,
- mi ég,
- mi van veszélyben,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és telefonszámát.

14.2 A rendezvényterület kiürítésének esetei

A rendezvény felfüggesztésére és területének kiürítésére kerül sor:

- baleset,
- elemi csapás (tűz, viharos időjárás),
- tömeges rendbontás esetén,
- valamint minden olyan esemény bekövetkezésekor, vagy várható bekövetkezésekor, amely a résztvevők testi épségét, életét veszélyeztetheti.

A rendezvény felfüggesztését a felelős szervező vagy hatóság rendelheti el.

14.3 Tűzcsapok




14.4 Gázpalackok felhasználási helyei

Az 1-es, a 3-as és az 5-ös számú vendéglátó egységben.



14.5 Tűzoltó készülékek készenléti helyei

A vendéglátó egységek saját maguk gondoskodnak a minimum 34A 183B C oltásteljesítményű ABC porral oltó készülékről, amelynek helyét utánvilágító tűzvédelmi jellel kell jelölni. A többi készüléket a Rendező biztosítja. Összesen 20 db tűzoltó készülék lesz a rendezvény helyszínén.

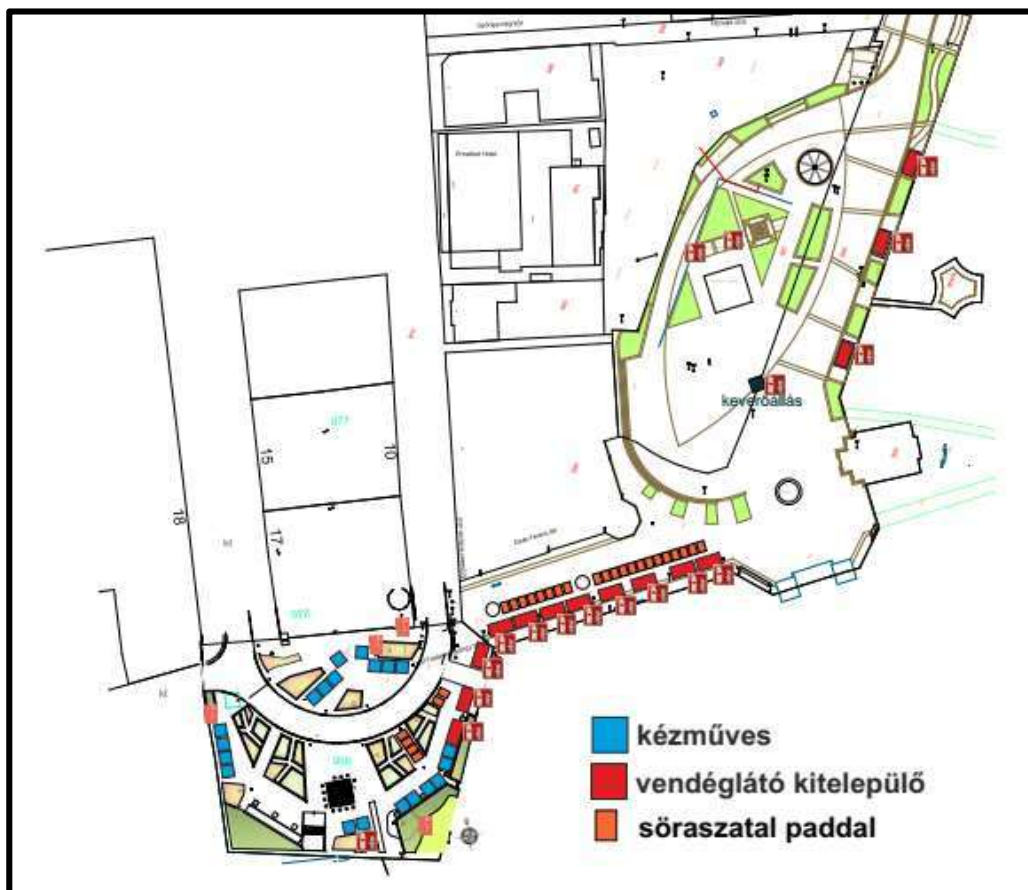

14.6 A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

Teendők:

- a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
- a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági felelős a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

Szöveg 1.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A rendezvényt műszaki okok miatt meg kell szakítanunk.

A hiba elhárítása után további információkkal szolgálunk Önöknek.

Ladies and Gentleman, the event has to be discontinued due to technical reasons.

After solving the problem we will inform you.

Szöveg 2.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sajnálattal közöljük, hogy a rendezvény helyszínét ki kell üríteni.

Kérjük Önöket, hogy mielőbb hagyják el a rendezvény területét a legrövidebb útvonalon.

Kövessék a biztonsági szolgálat utasításait!

Ladies and Gentleman, I regret to inform you that the event location should be
emptied. Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route.

Follow the instruction of the security service.

A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére módosíthatja. A tájékoztatóban ki kell térni szükség esetén az extrém időjárási hatások elleni védelem érdekében kijelölt építmények helyére, megközelítésének módjára, távolságára is. Az értesítést többször magyarul, továbbá angol nyelven is meg kell ismételni.

14.7 Tartalék energiaellátás áramszünet esetén

A rendezvény helyszínei megfelelő közvilágítással rendelkeznek. Aggregátor szükség esetén kerül telepítésre.

14.8 A rendezvényterület elhagyásának módja

A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülést biztonsági jelek segítik.


A kiürítési, menekülési útvonalakat 1200x600 mm nagyságú, zöld alapon fehér, utánvilágító biztonsági jelek jelzik.

A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélességében és állandóan szabadon kell tartani.

A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad

Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

14.9 Kiürítési útvonalak

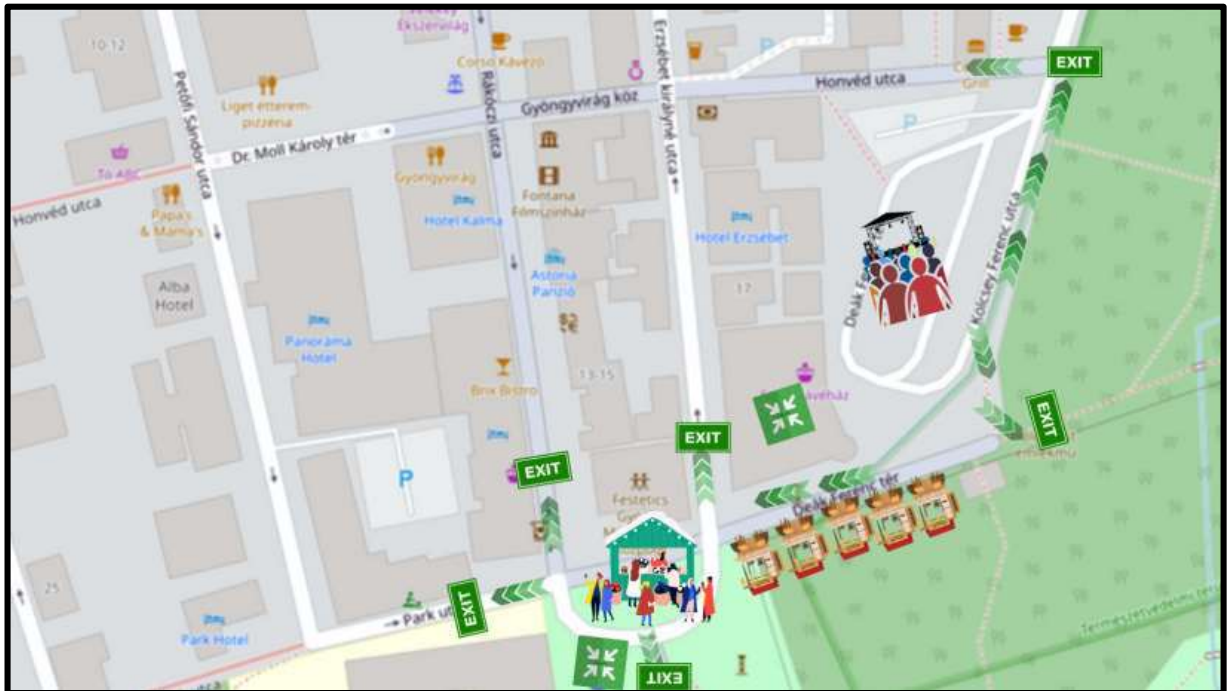

A megkülönböztethetőség és az egyszerűbb eligazodás érdekében főbb helyszínenként szekciókra osztjuk az egyes területrészeket, melyek alapján az alábbi területeket jelöljük meg:

- Nagyszínpad
- Vendéglátó egységek (a Rizlingplacc idején kiegészül az árkád alatti a Late Night színpaddal)
- Kézműves vásár

A Nagyszínpad előtti területet a Kölcsey Ferenc utca felé, illetve a Tófürdő nyári bejárata melletti erdei sétányon lehet elhagyni.

A Deák Ferenc téren található vendéglátó egységeket az Erzsébet királyné útja felé lehet elhagyni.

A Gr. Festetics György téren található Kézműves vásárt a Rákóczi utca, a Park utca és a Dr. Schulhoff Vilmos sétány felé lehet elhagyni.

14.10 Eljárás a kiürítés elrendelése esetén

A rendezvény felelős szervezőjének cselekvési rendje:

- Meggyőződik a tűzjelzés (vagy káresemény) bejelentésének valódiságáról
- Értesíti a 112-t.
- Értesíti a biztonsági szolgálatot, a műszaki személyzetet.
- Dönt a rendezvény megszakításáról, a terület kiürítésének elrendeléséről.
- Tájékoztatja a rendezvény közönségét az eseményről.
- Elrendeli a terület elhagyását.
- Felkészül a tűzoltóság fogadására.
- Tájékoztatja a kiérkező tűzoltóegység parancsnokát az eseményről és az addig tett intézkedésekről.
- Közreműködik a tűz oltásában, az élet- és vagyonmentésben.
- Megszervezi a helyszín biztosítását a tűzvizsgálat befejezéséig.
- Közreműködik a kárelhárítás, kárenyhítés feladataiban.

Biztonsági és tűzvédelmi felelős feladata

- A rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető esemény észlelése vagy tudomására jutása esetén haladéktalanul értesíti a felelős szervezőt.
- A felelős szervező utasítására a hangosító berendezés segítségével a közönség tájékoztatása a rendezvény biztonsági okból történő megszakításáról.
- Intézkedik a közönség felhívásáról a terület elhagyására a megadott szöveg minta segítségével, illetve a felelős szervező utasítása szerint.

A biztonsági szolgálat cselekvési rendje

- Az út- és egyéb lezárásokhoz használt szalagkordonokat egy esetleges vészhelyzet esetén a menekülés érdekében a biztonsági személyzetnek kötelessége azonnal eltávolítani.
- A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó közönség mozgását.
- Megkezdeni a személyek mentését, megkísérelni a tűz oltását, megkísérelni a vagyonmentést.
- Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy gyermek) nem maradt-e.
- A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése, illetve azoké, akit társaik nem találnak.
- Közreműködni a helyszín biztosításában, a mentett vagyon védelmében.

Tanúsítsanak higgadt magatartást, határozottságot, ezzel is segítve a pánik elkerülését.

Közreműködő személyek (rendezvénytechnika munkatársai) feladata

- A biztonsági feladatokhoz nélkülözhető villamos berendezések áramtalanítása.
- A színpadon és a színpad mögötti területen tartózkodó szereplők, közreműködők menekítésének segítése.
- Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának megkísérlése.
- További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el.

15 Intézkedési terv viharos időjárás esetén

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását.

Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a területről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

A kiürítés elrendelheti a felelős szervező.

15.1 Veszélyességi szintek meghatározása

Első szint (sárga):

Ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során.

Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs):

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre.

Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros):

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra.

Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

15.2 Időjárási elemek és riasztási fokozataik

HEVES ZIVATAR

A legerősebb szellőkések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél") és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagy méretű jég").

Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivartartevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat kísérő várt legerősebb szellőkés vagy a jég méret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.

A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

Második szintű (narancssárga színű) jelzés: hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jég méretet, vagy 120 km/h-t meghaladó szellőkést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

Harmadik szintű (piros) jelzés: a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó szellőkéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas.

FELHŐSZAKADÁS

Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25 – 30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.

Első szintű (sárga) jelzés: az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!

SZÉLLÖKÉS

A nagyobb területre várhatóan jellemző – nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó – legerősebb szellőkésekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb szellőkések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb szellőkések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

A harmadik szintű (piros) veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti szellőkések várhatóak.

15.3 A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése

A felelős szervező által megbízott biztonsági és tűzvédelmi felelős a rendezvény előtti napon 20:00 óráig, ezt követően naponta 24:00 óráig áttanulmányozza a rendezvény adott, illetve következő napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található.

Erről tájékoztatja a szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét, aki a biztonsági tervben meghatározottak szerint jár el, tájékoztatja a résztvevőket.

15.4 Feladatok rendkívüli időjárási helyzet esetén

1. szint: Eső várható (nincs meteorológiai riasztás)

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha normál mennyiségű eső és 60 km/h alatti széllekések várhatók. Az OMSZ nem adott ki riasztást és nem áll fent egyéb veszély.

A rendezvényre épített építmények (sátrak, színpadi felépítmények) állékonysága nem veszélyeztetett, faágak letörésére és lezuhanására nem kell számítani. A látogatók testi épsége nincs veszélyben. A területre történő beeresztés folytatható.

- A sátrak szélterhelés szerinti kiürítéséről gondoskodni kell.
- Színpadon folyó műsor leállításáról gondoskodni kell, a színpad felépítményének szélterhelési adatai tekintetében. Amennyiben a szélterhelés nagyobb, mint azt a felépítmény dokumentációja megengedi, a színpad felépítményét le kell eresztetni és a körülötte lévő 14 m-es körzetet ki kell üríteni.

2. szint: Vihar várható (meteorológiai riasztás kiadva)

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, ha az OMSZ citromsárga, narancssárga vagy piros riasztást adott ki, és az 3 órán belül eléri a rendezvény területét.

A kialakuló esemény az installációk és a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni.

Az előző szint feladatai kiegészítve a következőkkel:

- A terület kiürítését 45 percen belül el kell végezni.
- A biztonsági szolgálatot, illetve a szervezők munkatársakat fel kell szólítani, hogy a menekülési útvonalakon található szűkítések szüntessék meg és segítsék a vendégeket a rendezvény területének minél gyorsabb elhagyásában.

3. szint: Azonnali kiürítés (meteorológiai riasztás kiadva 60 percen belüli eseményre vagy egyéb súlyos veszély kialakulása esetén)

A szintet abban az esetben kell alkalmazni, az OMSZ citromsárga, narancssárga vagy piros riasztást adott ki és az 1 órán belül eléri a rendezvény területét vagy egyéb nem várt esemény következik be. Az időjárási eseményen túl nem várt esemény lehet: tűz, terrorfenyegetés (robbanóanyaggal való fenyegetés).


A kialakuló esemény a rendezvényre épített építmények állékonyságát veszélyezteti, faágak letörésére és lezuhanására kell számítani. A rendezvény területén tartózkodók testi épsége veszélyeztetve van. A terület kiürítését el kell rendelni.

Az előző szint feladatai kiegészítve a következőkkel:

- A terület kiürítését időjárási esemény esetén 20 percen belül el kell végezni. Egyéb nem várt esemény esetén 4 percen belül.

15.5 Mentési útvonalak kijelölése és jelzése

Rendkívüli időjárási helyzet esetén a látogatók az [14.9](#) pontban szereplő útvonalakon hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódhatnak a fedett mentési helyekre (Deák téri átrium 550 fő, Kórház előtt 550 fő). A rendkívüli helyzetekről a színpadon a műsorközlő mikrofonon vagy kézi kihangosítón keresztül tájékoztatja a látogatókat.

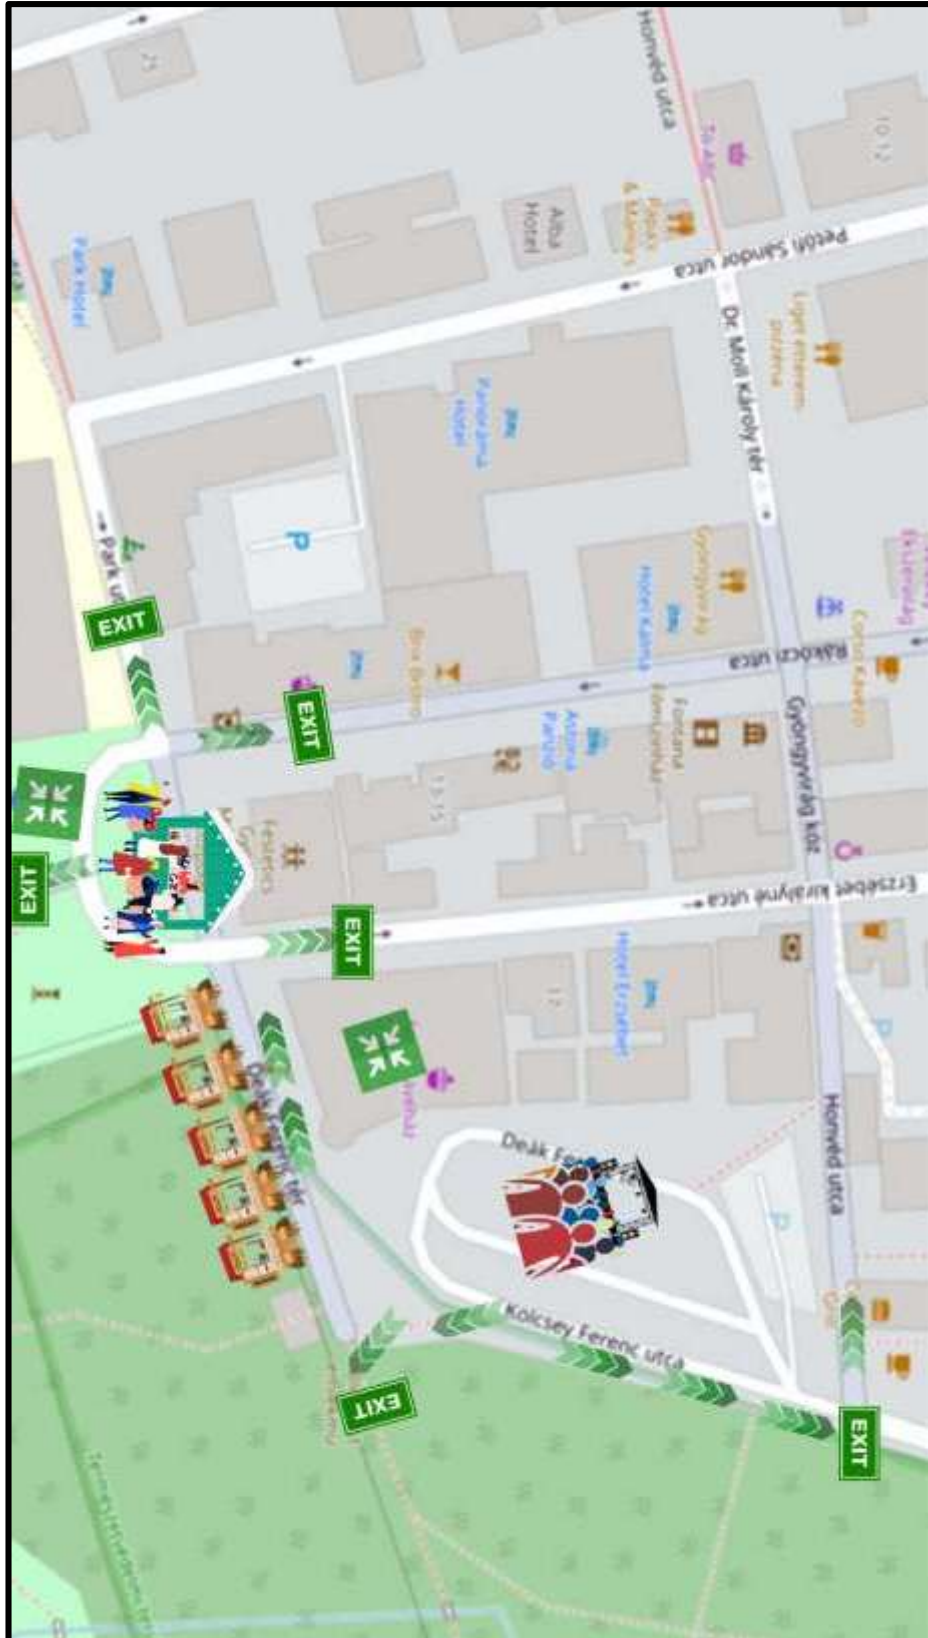

15.6 Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén

A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén kézi kihangosítóba a következő szöveget olvassa be a műsorközlő:

1. szint:

*„Kedves Vendégeink!
Eső várható! Javasoljuk, hogy húzódjanak fedett helyre.
Az eső elmúltával programjaink folytatódnak.”*

*Dear Guests,
Rain is expected! We recommend moving to a sheltered area.
Our programs will continue once the rain has passed.*

2. szint:

*Kedves Vendégeink! Vihar várható!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a megfelelő felolvasandó: citromsárga vagy
narancssárga, vagy piros) riasztást adott ki.
Kérnénk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét hagyják
el.*

*Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait.
A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!*

*Dear Guests,
A storm is expected!
The Hungarian Meteorological Service has issued a (yellow / orange / red) alert.
We kindly ask everyone to calmly and orderly leave the event area without causing panic.
Please follow the instructions of the security staff.
Our programs will resume two hours after the storm has passed.
Thank you for your understanding and cooperation!*

3. szint:

*„Kedves Vendégeink! Vihar várható!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(nem felolvasandó: citromsárga vagy narancssárga, vagy piros (Biztonsági főnök jelzi a
bemondandó fokozatot)) riasztást adott ki.
Kérnénk mindenkit, hogy fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül a rendezvény területét azonnal
hagyják el. Kérjük, figyeljék a biztonsági szolgálat munkatársainak utasításait.
A vihar elvonulása után két órával programjaink folytatódnak.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!”*

*Dear Guests,
A storm is expected!
The Hungarian Meteorological Service has issued a [yellow / orange / red] alert.
We kindly ask everyone to leave the event area immediately, in a calm and orderly manner,
without causing panic.
Please follow the instructions of the security personnel.
Our programs will resume two hours after the storm has passed.
Thank you for your understanding and cooperation!*

16 Egyéb nem várt események

16.1 Kidőlt fa okoz balesetet

Mivel a rendezvény területén fás részek is találhatóak, a fenti esemény minimalizálása érdekében, a területen nem lehet balesetveszélyes fa. Ezeket a fákat a rendezvény megkezdése előtt a szervező eltávolítja, kivágatja. A területen ezek után veszélyes fa nem lehet jelen.

A fenti kockázat szorosan összefügg a természeti csapás, időjárási vészhelyzet megfelelő értékelésével, kezelésével. Amennyiben viharos erejű szél és/vagy eső várható a rendezvény ideje alatt, a fás területeken való tartózkodás biztonsága nem garantálható. Ebben az esetben a rendezvény felfüggesztése lehet szükséges.

A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem korlátozhatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág.

16.2 Tömeges mérgezés, pszichoaktív szerek használata

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki, azt azonnal jelezni kell a rendezvény szervezőinek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a rendezvény szervezőinek azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést, értesíteni kell a 112-t.

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni.

Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét személyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka.

Pszichoaktív szerek fogyasztásának illetve terjesztésének gyanúja esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget, a szervezőket, a biztonsági személyzetet, rosszullét esetén a mentőszolgálatot is.

Ha bejelentést tételel történik a Rendőrségre, alapesetben be kell diktálni:

- nevet,
- lakcímet,
- telefonszámot,

amennyiben a bejelentő inkognitóban akar maradni, pl. drog-ügyben tesz bejelentést és fél, hogy az elkövető/k/ megtudja az adatait, akkor név nélkül is megteheti, azonban a bejelentésnek részletesnek kell lennie, hogy a hatóság tudjon érdemben lépni az ügyben. Meg kell adni pontosan a helyszínt, időpontot, esetleg a személyről pontos leírást adni, magasság haj, ruházat.

16.3 Bombariadó esetén teendő feladatok

Ha a rendezvény idején bomba-fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni kell az rendezvényszervezőnek, akinek azonnal értesíteni kell a 112-t, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.

A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket. Mindenkit fel kell szólítani a személyes tárgyaiknak számító kiegészítőik, az adott esetben magukkal hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul teljesíteni!

A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni, azokat az illetéktelen személyektől védeni kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter).

16.4 A látogatók tájékoztatása egyéb nem várt esemény esetében

A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén hangosbemondóba a következő szöveget olvassa be a műsorközlő:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sajnálattal közöljük, hogy a rendezvény helyszínét ki kell üríteni.
Kérjük Önöket, hogy mielőbb hagyják el a rendezvény területét a legrövidebb útvonalon. Kövessék a biztonsági szolgálat utasításait!

Ladies and Gentleman, I regret to inform you that the event location should be
emptied. Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route.
Follow the instruction of the security service.

17 Jóváhagyó és elrendelő rész

A jelen dokumentumban részletezett foglaltak megvalósítását a szervező aláírásával igazolja, egyúttal elrendeli a közreműködők vonatkozásában a fenti feladatok maradéktalan betartását!

Hévíz, 2025. augusztus 8.



Melléklet

18 Kiürítés igazolása

A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása.

A számítások során alkalmazott kiürítési változat az OTSZ 7. §-ával összhangban azt feltételezi, hogy csak egy pontban keletkezik tűz és minden menekülésre figyelembe vett útvonal akadálytalanul rendelkezésre áll.



Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében. Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).

A Nagyszínpadot alkalmazó műsorszámmal tervezett rendezvények rendezvényhelyszínein, a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 1-3 métertávolságban bonthatatlan kötésű kordont kell alkalmazni, amennyiben a nézőtér színpad felőli részében 2 fő/m², vagy az feletti létszámsűrűség kialakulása várható.

A rendezvény mindhárom helyszíne saját kiürítési útvonallal rendelkezik, amelyek nem a másik rendezvényhelyszínre vezetnek. A Nagyszínpad kiürítésének ellenőrzésekor a „legrosszabb” lehetőséget vettem figyelembe, mindenki a színpad előtt tartózkodik.

18.1 Nagyszínpad

A rendezvény területen várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai alapján 1100 fő és a nézőtér területe 28 x 40 méter (azaz 1120 m²). Ebből következően a létszámsűrűség értéke a nézőtér $D=1100 \text{ fő}/1120 \text{ m}^2 = 0,9821 \text{ fő/m}^2$ szerint alakul. A nézőtér területén kívül a létszámsűrűség 0,5 fő/m² alatt lesz várhatóan. A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mért 2,5 méter távolságban bontható kötésű kordont lesz alkalmazva, mivel a nézőtér színpad felőli részében nem várható 2 fő/m² létszámsűrűség.

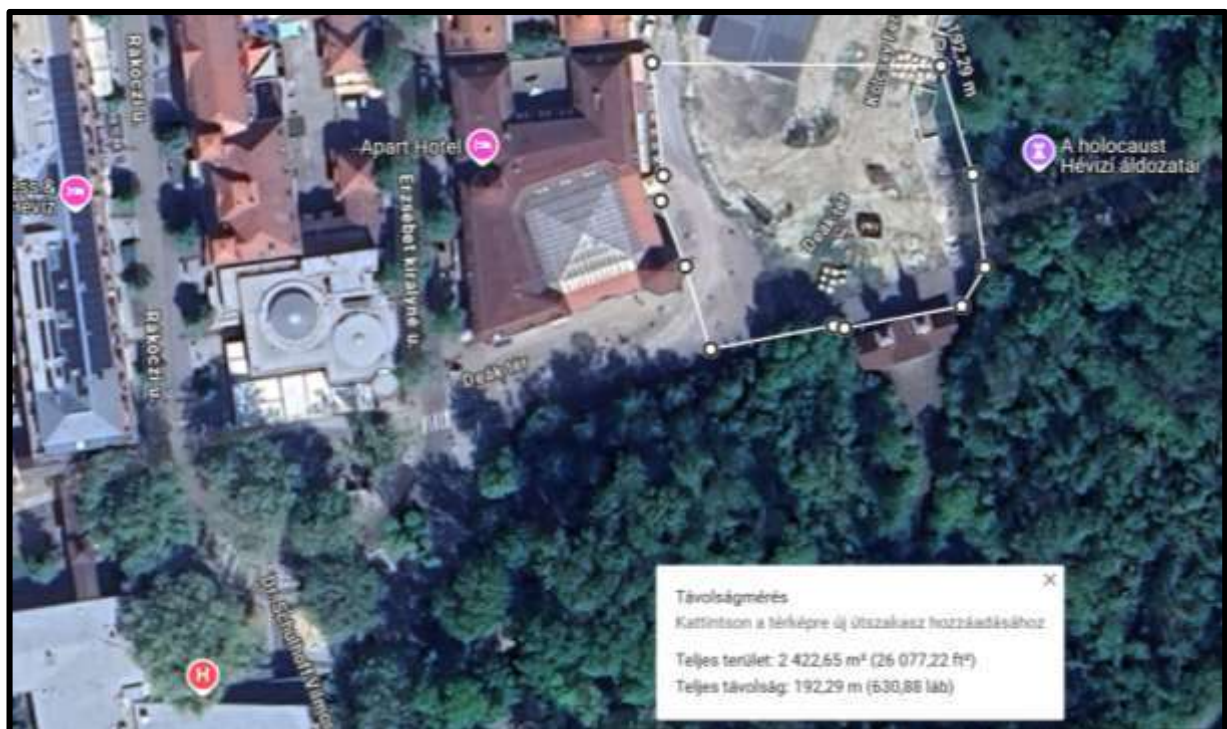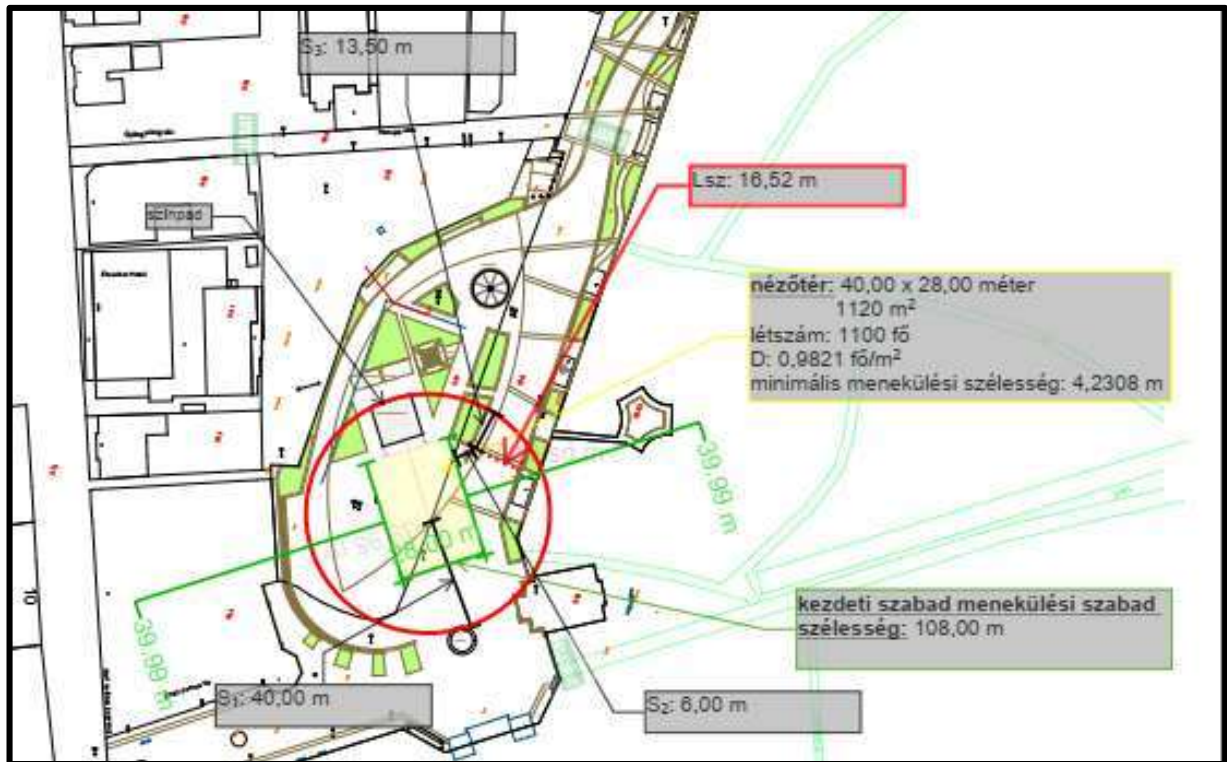

A minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\frac{N}{k * 4 \text{ min}} = \frac{1100 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m} * \text{min}} * 4 \text{ min}} = 4,2307 \text{ m}$$

A kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:

Második lépésben ki kell számolni a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélességét, ami jelen esetben

$$40 \text{ m} + 28 \text{ m} + 40 \text{ m} = 108 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

$$t = \frac{s_1}{v_1} = \frac{40 \text{ m}}{52,76 \text{ m/min}} = 0,7581 \text{ min}$$

A legkedvezőtlenebb útvonalon (40 méter) szilárd burkolat található.

A haladási sebesség meghatározása:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége 0,9821 fő/m², így az átlagos haladási sebesség 65,95 m/min.

A könnyűzenei koncert korrekciós tényezője 1,0.

Napnyugta után is látogatható rendezvény korrekciós tényezője: 0,8.

A szilárd talaj korrekciós tényezője: 1.

$$v = 65,95 \times 1,0 \times 0,8 \times 1 = 52,76 \text{ m/min}$$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

Második számítási metódus:

Meg kell határozni a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összegét: (csak egy útvonalon található útszűkület)

$$l_{szj} = 16,52 \text{ m} + 28 \text{ m} + 40 \text{ m} = 84,52 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege kisebb a kezdeti szabad menekülési szélességnél (szűkítést hoz létre)

$$t_b = \frac{s_2}{v_2} + \frac{N}{k * l_{szj}} + \frac{s_3}{v_3}$$
$$t_b = \frac{6 \text{ m}}{52,76 \text{ m/min}} + \frac{1100 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m} * \text{min}} * 84,52 \text{ m}} + \frac{13,50 \text{ m}}{52,76 \text{ m/min}}$$
$$t_b = 0,1137 \text{ min} + 0,2002 \text{ min} + 0,2559 \text{ min} = 0,5698 \text{ min}$$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így az útvonalhossz és a szűkítések figyelembevételével a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

18.2 Vendéglátó egységek

A rendezvény területen várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai alapján 150 fő és a terület 450 m²). Ebből következően a létszámsűrűség értéke $D = 150 \text{ fő} / 450 \text{ m}^2 = 0,3333 \text{ fő/m}^2$ szerint alakul.



A minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\frac{N}{k * 4 \text{ min}} = \frac{150 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m} * \text{min}} * 4 \text{ min}} = 0,5769 \text{ m}$$

A kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:

Második lépésben ki kell számolni a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélességét, ami jelen esetben

$$5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} = 40 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség. A menekülést leszűkítések nem korlátozzák, sőt a kezdeti szabad menekülési szélességnél nagyobb a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege. (A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességénél az oldalankénti szabad szélesség lett figyelembe véve.)



Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

$$t = \frac{s_1}{v_1} = \frac{90 \text{ m}}{52,76 \text{ m/min}} = \mathbf{1,7058 \text{ min}}$$

A legkedvezőtlenebb útvonalon (90 méter) szilárd burkolat található.

A haladási sebesség meghatározása:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége 0,333 fő/m², így az átlagos haladási sebesség 65,95 m/min.

A vásár korrekciós tényezője 1,0.

Napnyugta után is látogatható rendezvény korrekciós tényezője: 0,8.

A szilárd talaj korrekciós tényezője: 1.

$v = 65,95 \times 1,0 \times 0,8 \times 1 = 52,76 \text{ m/min}$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

18.3 Kézművesek

A rendezvény területen várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai alapján 150 fő és a terület 2200 m²). Ebből következően a létszámsűrűség értéke $D=150 \text{ fő} / 2200 \text{ m}^2=0,0681 \text{ fő/m}^2$ szerint alakul.



A minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\frac{N}{k * 4 \text{ min}} = \frac{150 \text{ fő}}{65 \frac{\text{fő}}{\text{m} * \text{min}} * 4 \text{ min}} = 0,5769 \text{ m}$$

A kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:

Második lépésben ki kell számolni a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélességét, ami jelen esetben

$$3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} + 3 \text{ m} = 24 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség. A menekülést leszűkítések nem korlátozzák, sőt a kezdeti szabad menekülési szélességnél nagyobb a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege. (A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességénél az oldalankénti szabad szélesség lett figyelembe véve.)



Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

$$t = \frac{s_1}{v_1} = \frac{75 \text{ m}}{52,76 \text{ m/min}} = 1,4215 \text{ min}$$

A legkedvezőtlenebb útvonalon (75 méter) szilárd burkolat található.

A haladási sebesség meghatározása:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége 0,0681 fő/m², így az átlagos haladási sebesség 65,95 m/min.

A vásár korrekciós tényezője 1,0.

Napnyugta után is látogatható rendezvény korrekciós tényezője: 0,8.

A szilárd talaj korrekciós tényezője: 1.

$v = 65,95 \times 1,0 \times 0,8 \times 1 = 52,76 \text{ m/min}$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

19 Iratminták

19.1 Tűzvédelmi oktatáshoz iratminta

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:

Oktatás helye:

Oktatás időpontja: 201.... . év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás

☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

.....
.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....
.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

A sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK

SORSZÁM	NÉV	ALÁÍRÁS	MEGJEGYZÉS
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

19.2 Gázpalackok alkalmazási helyei

Sorszám	Gázpalack alkalmazási helye	Használó neve	Használó elérhetősége (telefonszáma)

Kelt, év hó nap

.....
adatszolgáltató aláírása

19.3 Tűzoltó készülék nyilvántartás

[illegible]

20 Programok

20.1 miénk lett a TÉR



20.2 Jazz a tónál



20.3 FUN & FIZZ



FUN&FIZZ 2025. AUGUSZTUS 8-10. (péntek–vasárnap)
Kölcsey utcai rendezvénytér

 HEVIZ.HU

AUGUSZTUS 8. (péntek)
20:00 MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE
22:00 PAL DÉNES: "Én és a zongora"

AUGUSZTUS 9. (szombat)
20:00 GALLUSZ NIKI ÉS A CLUB54
22:00 CSONDOR KATA TRIÓ: "Disco divák dalai"

AUGUSZTUS 10. (vasárnap)
20:00 THE BITS - Beatles tribute
22:00 DOMJÁN ÁKOS ÉS A JAMPI ANGYALOK

A BELEPÉS INGYENES!
A rendezvényt négyhárom napon, gasztronómiai és kézművesvásár kíséri.

20.4 RIZLINGPLACC fesztivál



RIZLINGPLACC fesztivál Kölcsey utcai új rendezvénytér
2025. AUGUSZTUS 16-20.

■ NAGYSZÍNPAD ■ LATE NIGHT SZÍNPAD (GALÉRIA ÁTRIUMA)

AUGUSZTUS 16. (SZOMBAT)
20:00 ÉLIÁS GYULA (ÉLIÁS JR.)
FUNKY ACOUSTIC QUARTETT
21:30 DANIELBOP QUARTETT - Ismert jazz standerek

AUGUSZTUS 17. (VASÁRNAP)
20:00 TINA TURNER EMLÉKKONCERT
Közreműködik: Király Linda, Koós Réka, Szírota Jennifer, Gudics Máté és az Abrakazabra zenekar
21:30 SZABÓ LIA QUINTETT - jazz est

AUGUSZTUS 18. (HÉTFŐ)
20:00 BEBE ÉS ZENEKARA
21:30 BALKAN MOODS - etno jazz est

AUGUSZTUS 19. (KEDD)
20:00 MOLNÁR LEVENTE ÉS A FÉNYERŐ ZENEKAR
21:00 THRILLS ACOUSTIC ÉS VENDÉGEI - pop, funky, rock est

AUGUSZTUS 20. (SZERDA)
20:00 PESTY PARTY SHOWBAND - MADE IN HUNGARY
21:30 MANIC MONDAY - retro blues és rock est

A RENDEZVÉNYT GASZTRONÓMIAI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR KÍSÉRI! A BELEPÉS INGYENES!

HEVIZ Kft. | 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 5. sz. 2. | +36 30 312 9896 | A programváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt, valamint a rendezvényen való részvétellel Ön elfogadja, hogy az ott készült felvételeket a rendező szabadon felhasználhatja. További programok és részletek: www.heviz.hu